

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край г. Красноярск пр. Мира, 68 (3912) 23-29-37

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пировскому и Казачинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край Пировский район с. Пировское ул. Ленина, 131 (39117)33-7-65

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 98/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Троицкая средняя школа»

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Пировского и Казачинского районов по пожарному надзору Климова В.Н. от 10.10.2016г. № 98, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 13 00 часов 03 ноября 2016 года; с 10.00 час.. до 14.00 часов 14 ноября 2016 года совместно с заместителем директора по АХЧ МБОУ «Троицкая средняя школа» Поповой В.М.; проведена плановая выездная проверка, МБОУ «Троицкая средняя школа» юридический адрес: 663120, Красноярский край, Пировский район, с. Троица ул. Мира, 63

фактический адрес 663120, Красноярский край, Пировский район, с. Троица ул. Мира, 63.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Двери лестничных клеток на первом и втором этажах здания школы, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах.	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>ст. 52 – Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:</p> <p>2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;</p> <p>ст. 53 - Пути эвакуации людей при пожаре.</p> <p>1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.</p> <p>ст. 89 - Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам</p> <p>Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>п. 4.2.7 - Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.</p> <p>Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного</p>	10.08.2017г.	

		открывания дверей человеком, относящимся к Основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).		
2.	Предусмотренный в со- ставе школы (объекта класса функциональной пожарной опасности Ф4.1) спортивный зал не отделен от помещений школы противопожар- ной дверью 1-го типа	СП 4.13130.2013 п. 4.17 В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огне- стойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных пре- градах следует выбирать исходя из типа противопо- пожарной преграды. п. 5.5.2.2 Предусматриваемые в составе объектов класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 спортивные залы и физкультурно-оздоровительные помещения, а также актовые залы и другие помещения, предназначенные для контингента объекта, с расчетным числом мест более 50 человек, необходимо выделять противопожарными перегородками 1-го типа и пере- крытиями 3-го типа.	10.08.2017г	
3.	Отверстия в местах пересечения стен элект- ротокотельной и щито- вой инженерными ком- муникациями, не заде- ланы не горючими ма- териалами	22. Руководитель организации организует про- ведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отвер- стий и зазоров в местах пересечения противопожар- ных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологиче- скими коммуникациями.	10.08.2017г.	
4.	Пожарный водоём, расположенный на тер- ритории учреждения не заполнен водой, подъ- езд к водоёму не очи- щен от снега, отсутст- вует указатель направ- ления к водоёму	«Правила противопожарного режима в Россий- ской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопо- пожарном режиме». 55. Руководитель организации обеспечивает ис- правность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного во- допровода и организует проведение проверок их ра- ботоспособности не реже 2 раз в год (весной и осе- нью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении уча- стков водопроводной сети и (или) пожарных гидран- тов, а также при уменьшении давления в водопровод- ной сети ниже требуемого извещает об этом подраз- деление пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает ис- правное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарно- го водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их ме- сторасположения.	10.08.2017г	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безо-
пасности, требования которого (ых) нарушены

1 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановле-

	нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
3	Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
4	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пировского и
 Казачинскому району по пожарному надзору Коробейников Е.Г.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)

«14» ноября 2016 г.

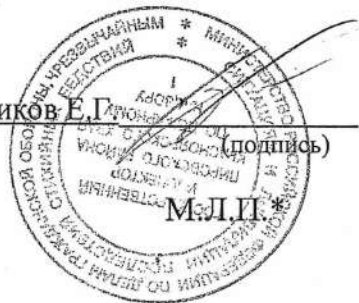

Предписание для исполнения получил:

с [подпись]
 (подпись)
 «14» ноября 2016 г.

(должность, фамилия, инициалы)

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору